

N. rev	Nota di revisione	Data	Firma	Controllo


LAMPADA ALLARME
ALARM LAMP

NR 04 USCITE ALTA
TENSIONE
NR 04 HIGH VOLTAGE
OUTPUTS

COLLEGAMENTO TERRA
GROUND SCREW

ALIMENTAZIONE
230 V 50/60 HZ -
230 V 50/60 HZ
POWER ON

INTERRUTTORE LUMINOSO
LUMINOUS SWITCH

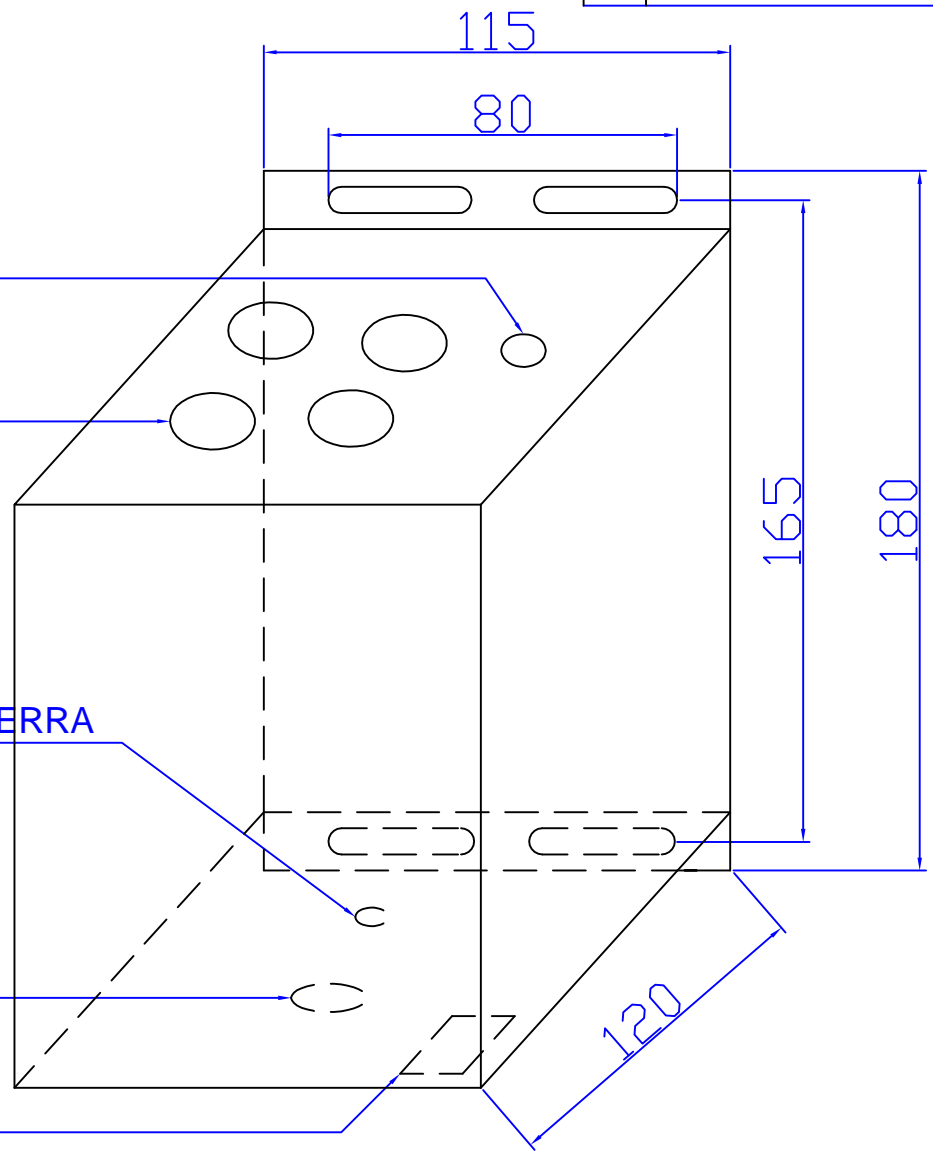

A.T.S.
Antistatic Team System

Alimentatore mod CND/PD5I - CND/PD7 I	
CND/PD	Modifica MODIFICA
	Foglio FOGLIO